

PADRÃO DE LIGAÇÃO TIPO "G"

MODELO DE CAVALETE - DN100 MM

(MEDIDOR ULTRASSÔNICO/WOLTMANN VERTICAL)

ID GED: 16/2023


Código
EN07.0494Revisão
07Data
01/08/2023UO Responsável
P-SMD

Cópia não controlada quando impresso


Página
44 de 100

CAIXA PADRÃO "G"

MEDIDOR ULTRASSÔNICO/WOLTMANN VERTICAL DN100

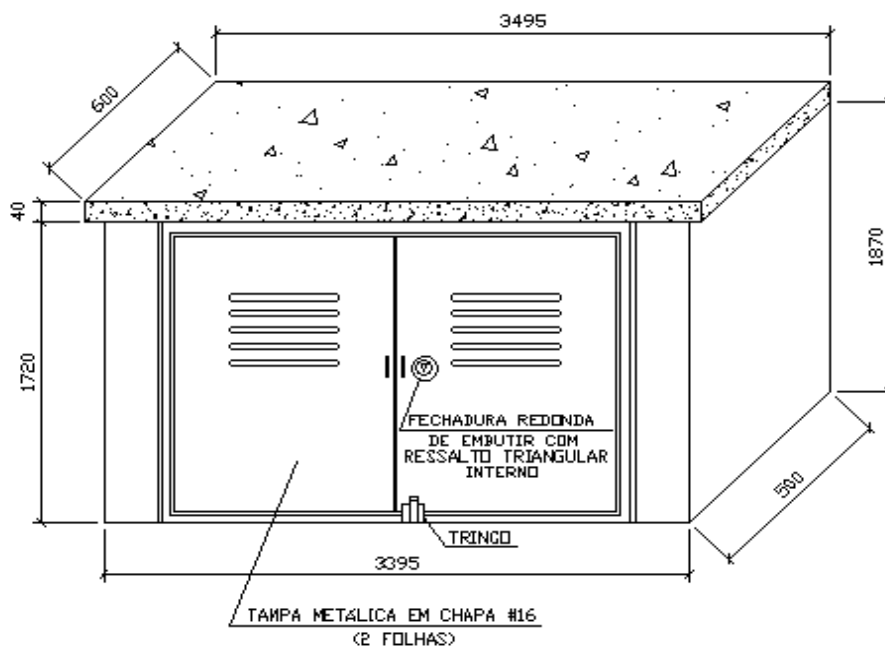


DETALHE PARA INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA

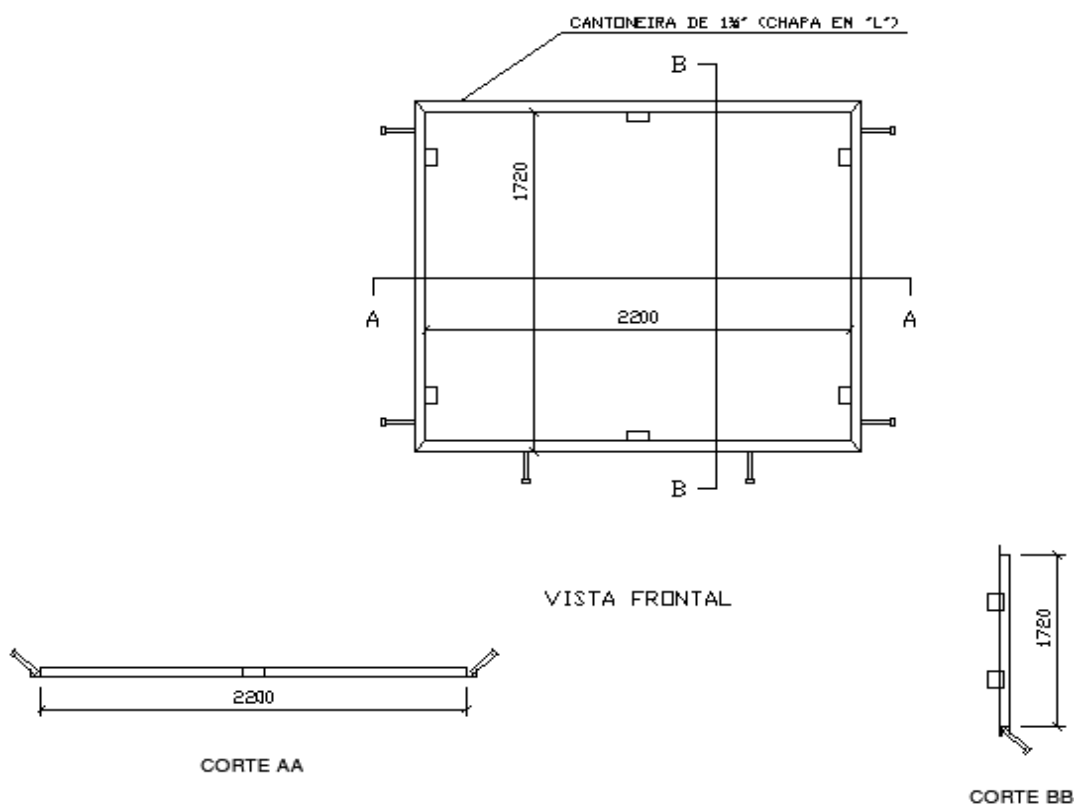

OBS.:

- COTAS EM MILÍMETROS.
- DESENHOS SEM ESCALA.

CAVALETE PADRÃO "G" - Ø 4" - MEDIDOR ULTRASSÔNICO/WOLTMANN VERTICAL DN100

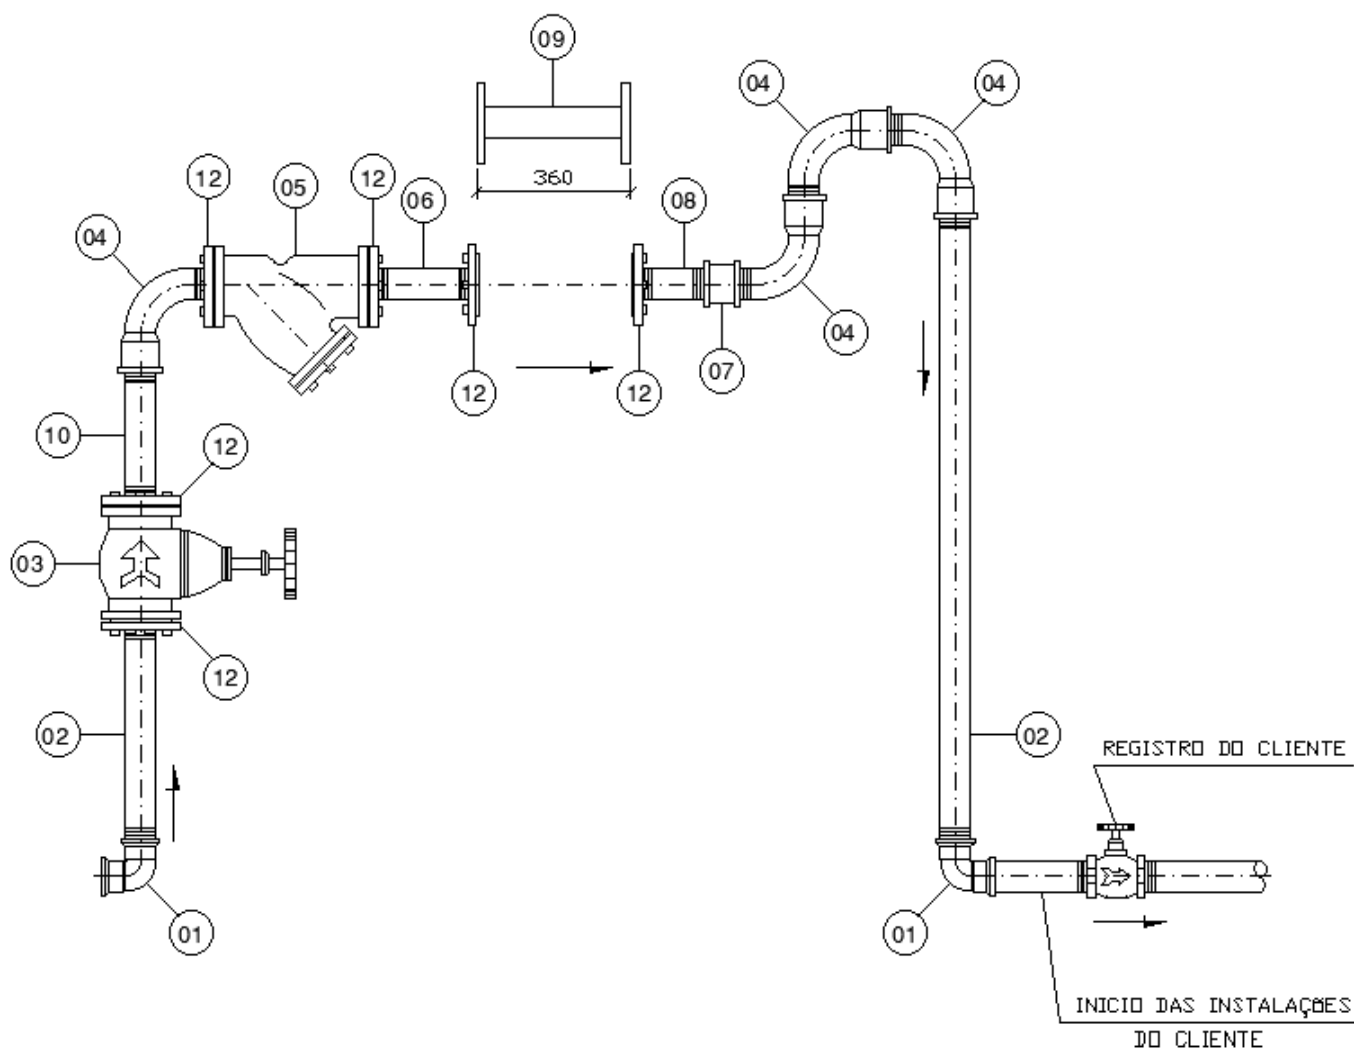


- NO ITEM 02 O TUBO DE SAIDA DO HIDROMETRO PODERA TER COMPRIMENTO DIFERENTE DO ESPECIFICADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EMPREENDIMENTO.

ITEM	RELAÇÃO DE MATERIAIS	QUANT.
01	JOELHO DE F°G° - Ø 4°	02
02	TUBO ROSCÁVEL DE F°G° - Ø 4°	02
03	REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE CORPO CURTO - DN 100 COM VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA	01
04	CURVA DE F°G° MACHO-FÊMEA 90° - Ø 4°	04
05	FILTRO TIPO 'Y' COM FLANGES - Ø 4°	01
06	TUBO DE F°G° - Ø 4° (L = 600 mm)	01
07	LUVA ROSCÁVEL DE F°G° - Ø 4°	01
08	TUBO DE F°G° - Ø 4° (L = 300 mm)	01
09	CARRETEL ESPAÇADOR FLANGEADO DN100 x 360 mm	01
10	TUBO DE F°G° - Ø 4° (L = 200 mm)	01
11	FLANGE AVULSO F°F° ROSCA PN10 DN100 COM ARRUELAS DE BORRACHA	06

PADRÃO "G"

CAIXA PADRÃO "G" - ϕ 4" - MEDIDOR ULTRASSÔNICO/WOLTMANN VERTICAL DN100

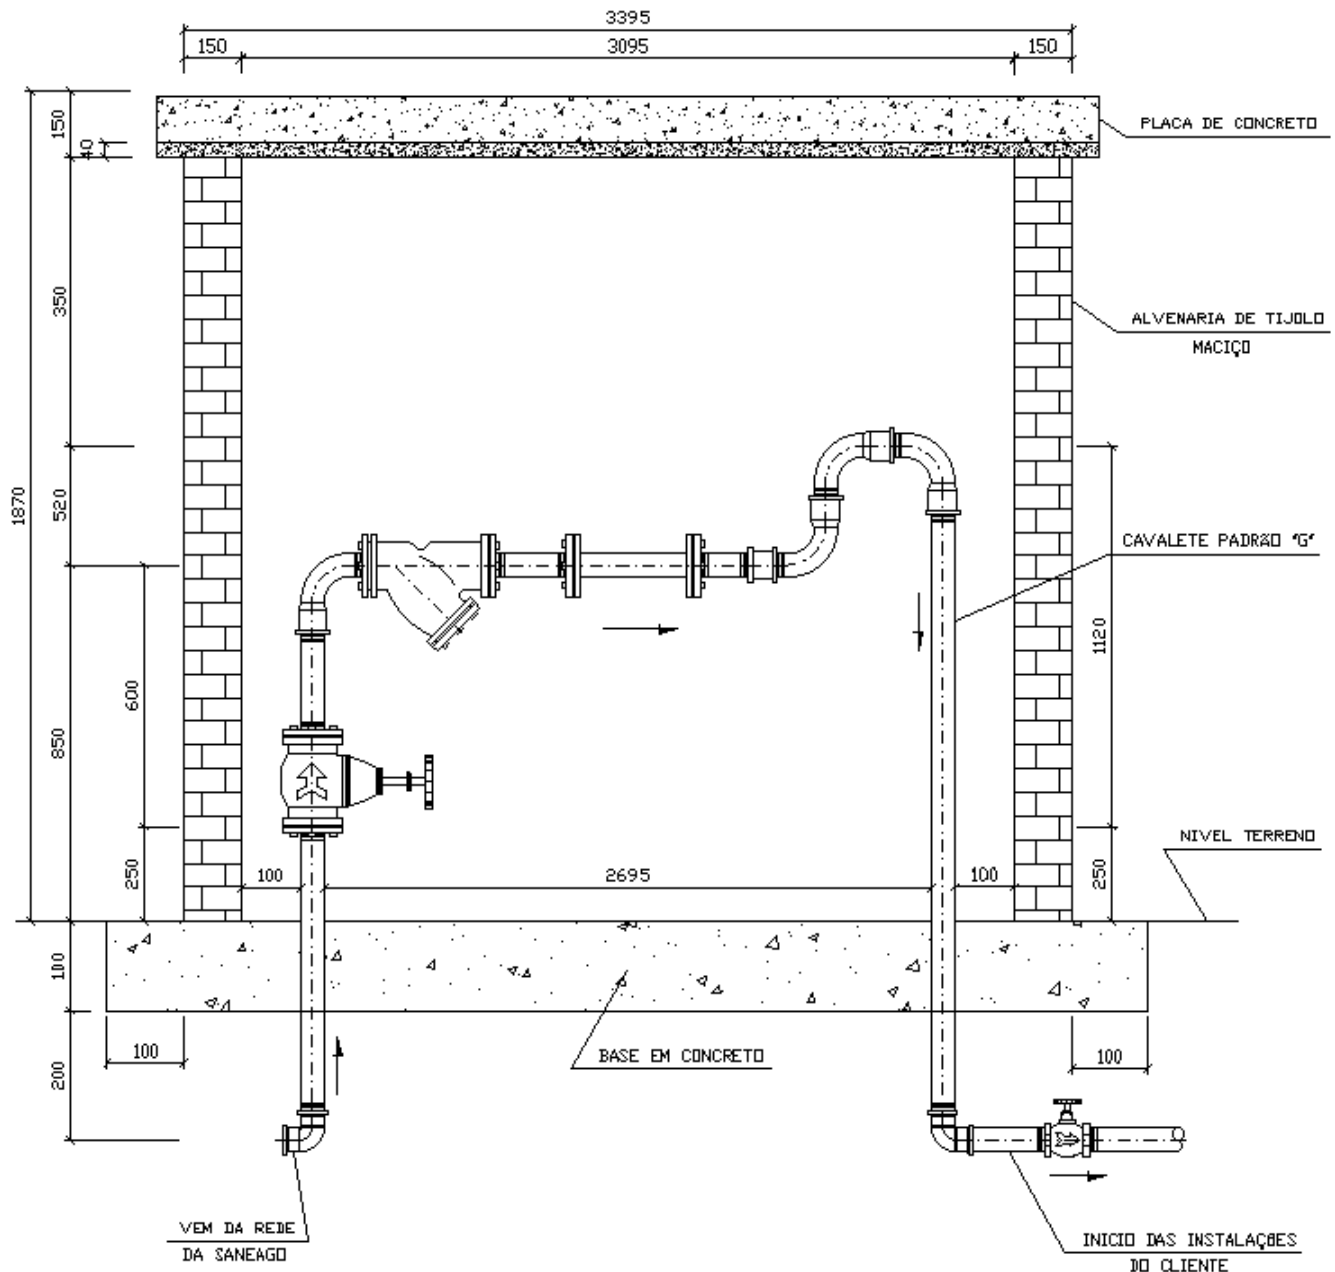


OBS.:

- CAVALETE ϕ 4" - MEDIDOR ULTRASSÔNICO/WOLTMANN VERTICAL DN 100;
- A CAIXA PADRÃO DEVERÁ SER ENCOSTADA NO MURO OU FAZER MURETA COMPLETA, UTILIZANDO TIJOLO MACIÇO COM ACABAMENTO;
- PARA MURETA ISOLADA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA PAREDE EM ALVENARIA NO FUNDO DA CAIXA E AUMENTAR AS DIMENSÕES DA PLACA DE CONCRETO DA COBERTURA;
- O REGISTRO DO CLIENTE NÃO FAZ PARTE DO PADRÃO SANEAGO, MAS É OBRIGATÓRIA A SUA INSTALAÇÃO;
- COTAS EM MILÍMETROS.
- DESENHOS SEM ESCALA.

PADRÃO "G"

CAIXA PADRÃO "G" - ϕ 4" - MEDIDOR ULTRASSÔNICO/WOLTMANN VERTICAL DN100

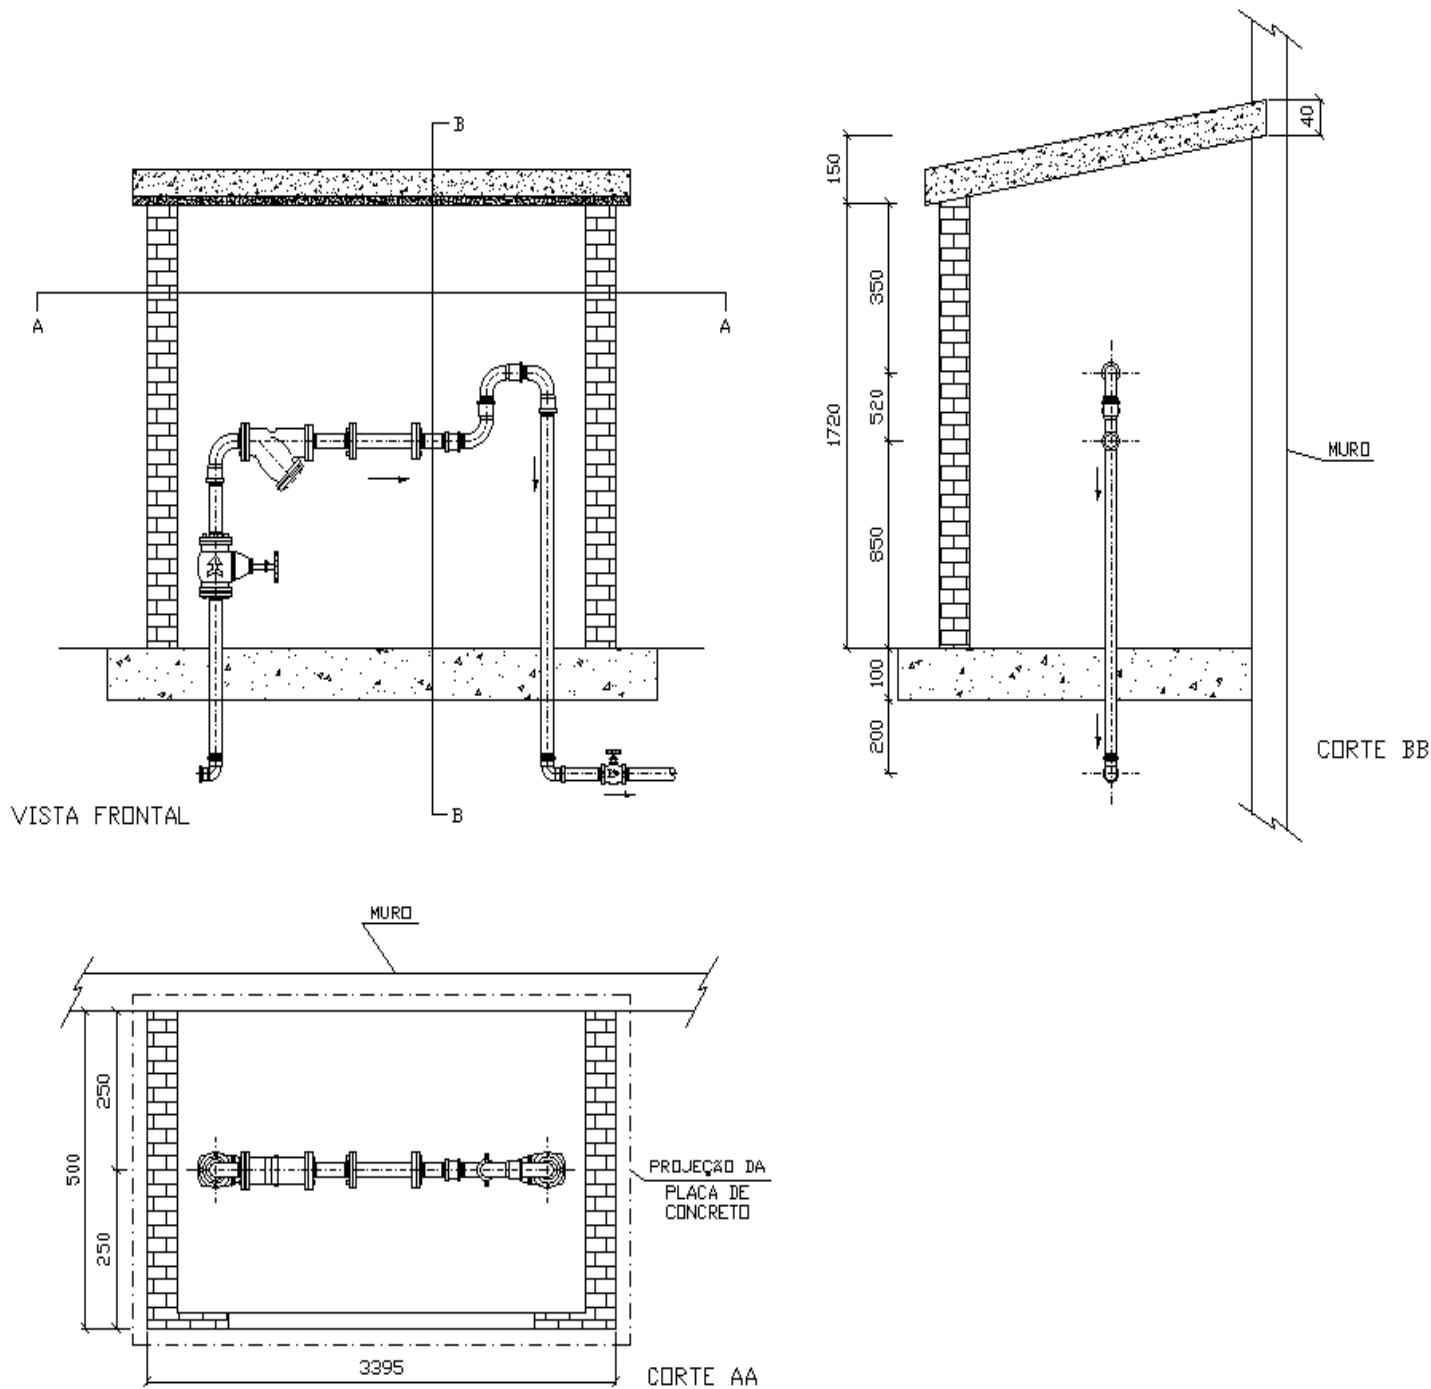

OBS:

- COTAS EM MILÍMETROS.
- DESENHOS SEM ESCALA.